


I-JOIST-W 108 241CZ

- 用途** | ● 根太 (I-JOIST) を金物で受ける時に使用します。
- 特徴** | ● ハウスプラス確認検査 (株) で強度試験を行い耐力を確認しています。
- 注意** | ● 必ず太めくぎ (I-JOIST … ZN65×6本、受け材 … ZN90×14本) で接合してください。(底部の穴は木材のセンターを確認する為の穴です。)
● I-JOIST 端部にはウェブスティフナー及びフィラープレートが必要です。
● 受け材の最小梁せいは150mmとしてください。

| | |
|---------------|---|
| 材質 | JIS G 3302 SGHCまたはSGCC |
| 表面処理 | Z27 |
| 試験機関 | ハウスプラス確認検査 (株) 受付番号: HP15-KT044 |
| 耐力 | 長期許容耐力 (250年相当): 11.88 kN (受け材 … スギ集成材 E75-F240 根太 … I-JOIST 2枚) |
| 入数 | 10セット |
| 付属品 (1セットあたり) | 太めくぎ ZN90 … 14本 |

金物図

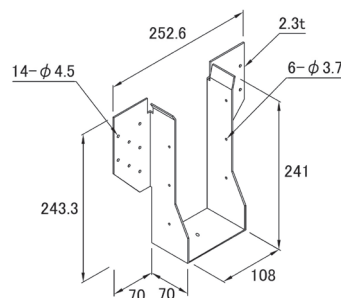

商品ページ
はこちら



取付図は
こちら




I-JOIST-W 108 302

- 用途** | ● 根太 (I-JOIST) を金物で受ける時に使用します。
- 特徴** | ● (一財) 日本建築総合試験所で強度試験を行い耐力を確認しています。
- 注意** | ● 必ず太めくぎ (I-JOIST … ZN65×6本、受け材 … ZN90×14本) で接合してください。(底部の穴は木材のセンターを確認する為の穴です。)
● I-JOIST 端部にはウェブスティフナー及びフィラープレートが必要です。
● 受け材の最小梁せいは300mmとしてください。

| | |
|---------------|--|
| 材質 | JIS G 3302 SGHCまたはSGCC |
| 表面処理 | Z27 |
| 試験機関 | (一財) 日本建築総合試験所 試験番号: IIJ-07-0040(2)R |
| 耐力 | 長期許容耐力 (250年相当): 10.20 kN (受け材 … ペイマツ集成材 E120-F330 根太 … I-JOIST 2枚) |
| 入数 | 10セット |
| 付属品 (1セットあたり) | 太めくぎ ZN90 … 14本 |

金物図

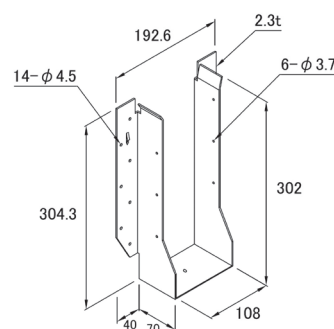

商品ページ
はこちら



取付図は
こちら




I-JOIST-W 118 356

- 用途** | ● 根太 (I-JOIST) を金物で受ける時に使用します。
- 特徴** | ● 社内で強度試験を行い耐力を確認しています。
- 注意** | ● 必ず太めくぎ (I-JOIST … ZN65×6本、受け材 … ZN90×16本) で接合してください。(底部の穴の釘打ちは必要ありません。)
● I-JOIST 端部にはウェブスティフナー及びフィラープレートが必要です。
● 受け材の最小梁せいは330mmとしてください。

| | |
|---------------|--|
| 材質 | JIS G 3302 SGHCまたはSGCC |
| 表面処理 | Z27 |
| 耐力 | 長期許容耐力 (250年相当、社内確認): 13.75 kN (受け材 … スプルース集成材 E105-F300 根太 … I-JOIST 2枚) |
| 入数 | 10セット |
| 付属品 (1セットあたり) | 太めくぎ ZN90 … 16本 |

金物図

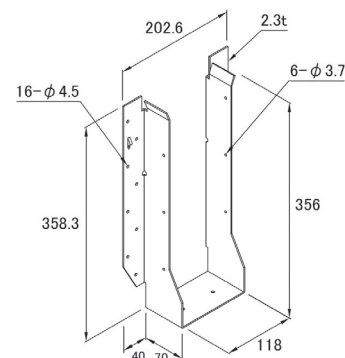

商品ページ
はこちら



取付図は
こちら

