

手摺補強金物

BHK-185

用途 | ● バルコニー及びベランダ手摺壁の補強に使用します。

特徴 | ● (一財)ベターリビングで強度試験を行い耐力を確認しております。
 【試験方法については下記を準用】
 優良住宅部品性能試験方法書
 「墜落防止手すり BLT SR:2024」で規定する
 「1. アンカー・取り付け金物の強度試験(1)(床支持)」
 【評価基準については下記を準用】
 優良住宅部品認定基準「墜落防止手すりBLS SR:2020」
 で規定する「手すりユニットの強度」

注意 | ● 必ず MD ビスで接合してください。
 たて枠 … SDS-75×8 本
 横架材 … SDS-140×8 本
 ● 金物使用条件
 金物取付部のたて枠は 2 枚以上としてください。
 手摺壁に対して 3 箇所以上取付けてください。
 ※袖壁等は金物 1 箇所分としてカウントしてください。



金物情報

材質	(本体)JIS G 3302 SGH400 (補強プレート)JIS G 3302 SGHC
表面処理	Z27
試験機関	(一財)ベターリビング 試験成績書:第 24-1021号
耐力	手摺壁の水平荷重試験(下記を確認) たて枠のたわみ(295 N/m時) ≤ h/50mm ※hはたて枠高さ 最大荷重 ≥ 1450 N/m 試験体の構成 たて枠 … スギ製材 2枚 横架材 … SPF製材 2枚)
入数	10セット
付属品 (1セットあたり)	MDビス SDS-75 … 8本 MDビス SDS-140 … 8本

商品ページ
はこちら



取付図
はこちら




手摺壁スパン表

金物取付間隔	手摺壁の高さ
303 mm	1500 mm
455 mm	1300 mm
910 mm	1000 mm
1820 mm	900 mm

※手摺壁高さ = 下枠～笠木

取付図

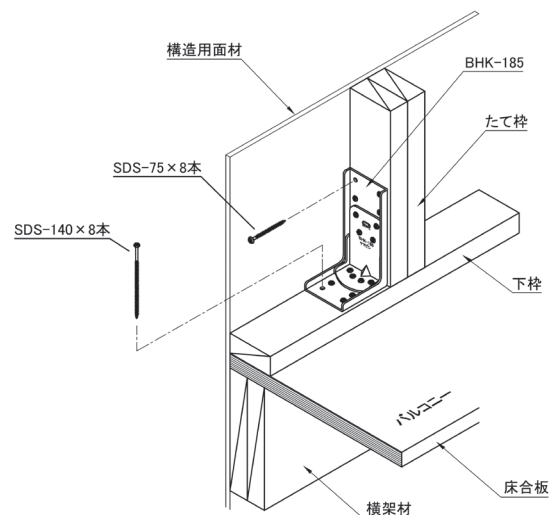

金物図

